




HLAVNÍ OCEP ROZVADĚČ R1 KD JITKA - přízemí

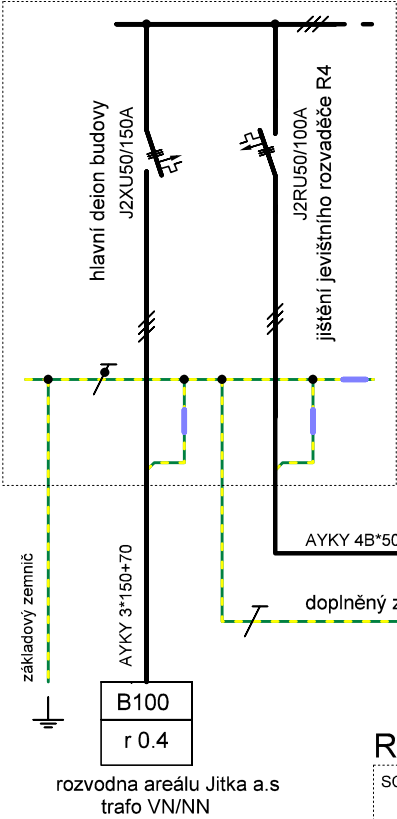


JEVIŠTNÍ OCEP ROZVADĚČ R4 v 1. NP

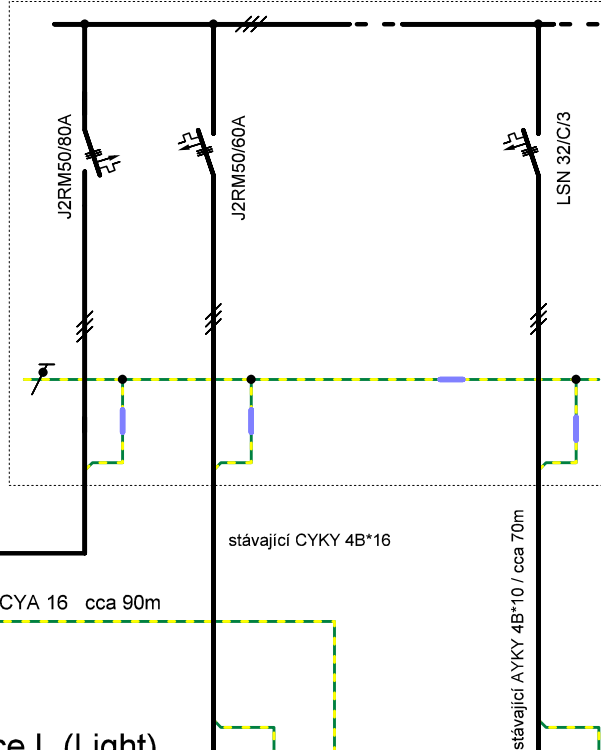

Rozvodnice L (Light)

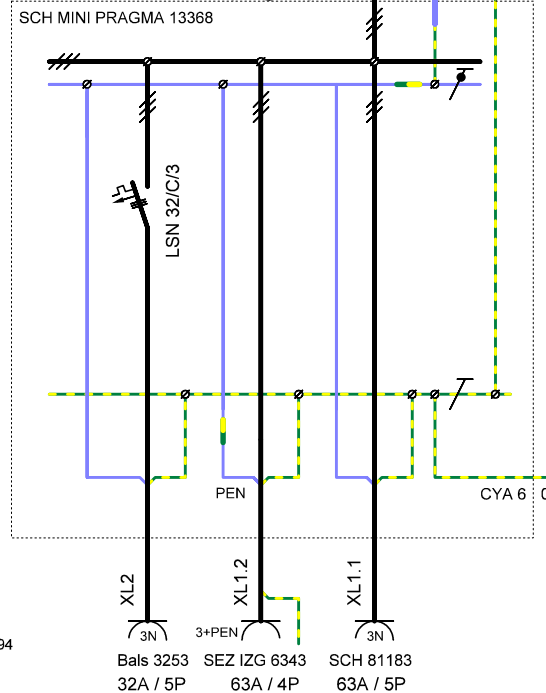

Rozvodnice A (Audio)

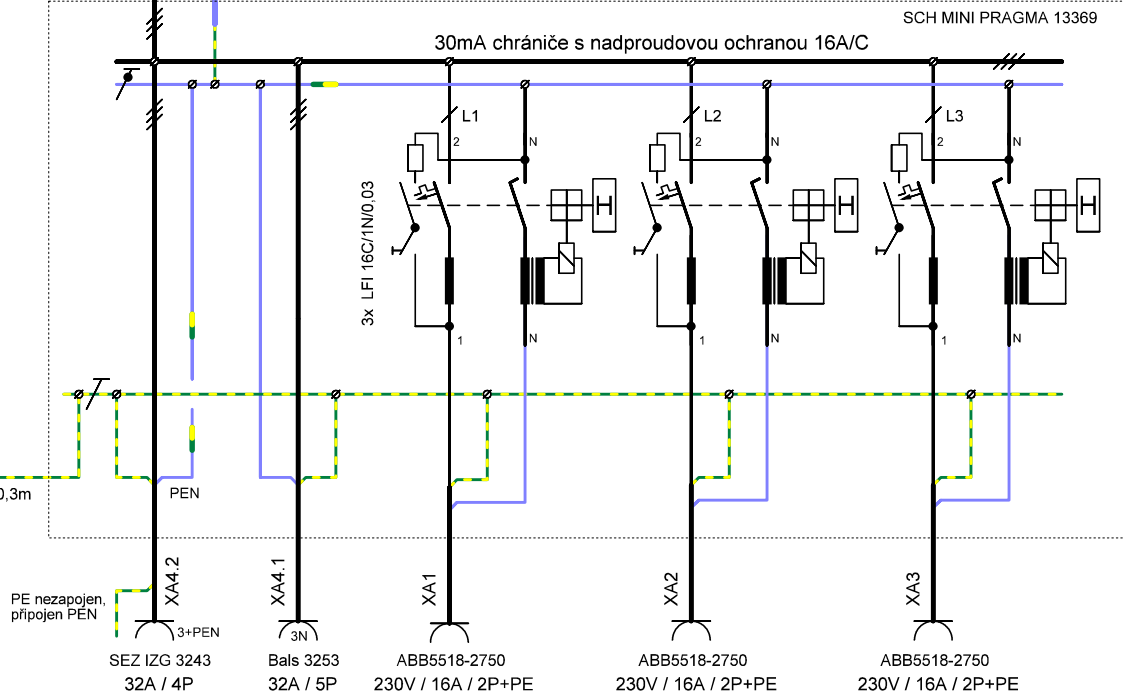

NAPÁJECÍ ZÁSUVKY PRO APARATURY V KC JITKA

Rozvodnice A i L včetně zásuvek jsou umístěny v levém portálu (z pohledu diváka v hledišti).

Původní instalace pochází z roku 1982, do 14.3. 2008 byly instalovány pro připojování aparatur pouze dvě čtyřpólové zásuvky 63A a 32A. V rámci úpravy připojení na TN-S však nebylo z finančních důvodů možné instalovat nové pětižilové kabely.

Je však zajištěna "čistá" (bezproudová) zem, nutná pro provoz zejména zvukových aparatur doplněním separátního ochranného vodiče, připojeného přímo k bodu přizemění hlavního přívodu objektu.

Původní čtyřpólové zásuvky 400V jsou zde především z důvodu kompatibility s pracovními stroji pro údržbu prostor.

HLEDIŠTNÍ OSVĚTLENÍ

Je zajištěno patnácti lustry, osahujícími 40ks 40W žárovek.

7 lustrů je možné ovládat pouze spínači u vstupních dveří sálu, nebo v místnosti technického bloku.

8 lustrů je zapojeno na stmívací jednotky (TS120 + TS DOE) a jejich ovládání je vyjma již uvedených pozic tlačítky TMA / DIA / SVĚTLO možné provádět i pomocí linky DMX 512 z externích osvětlovacích pultů - stávající regulace SK6 byla doplněna demultiplexerem Botex SE72. Místo pro připojení DMX linky se nachází na stanovišti DJ poblíž levého portálu. Lustry jsou na DMX adresách 1 - 4 a 7-10.